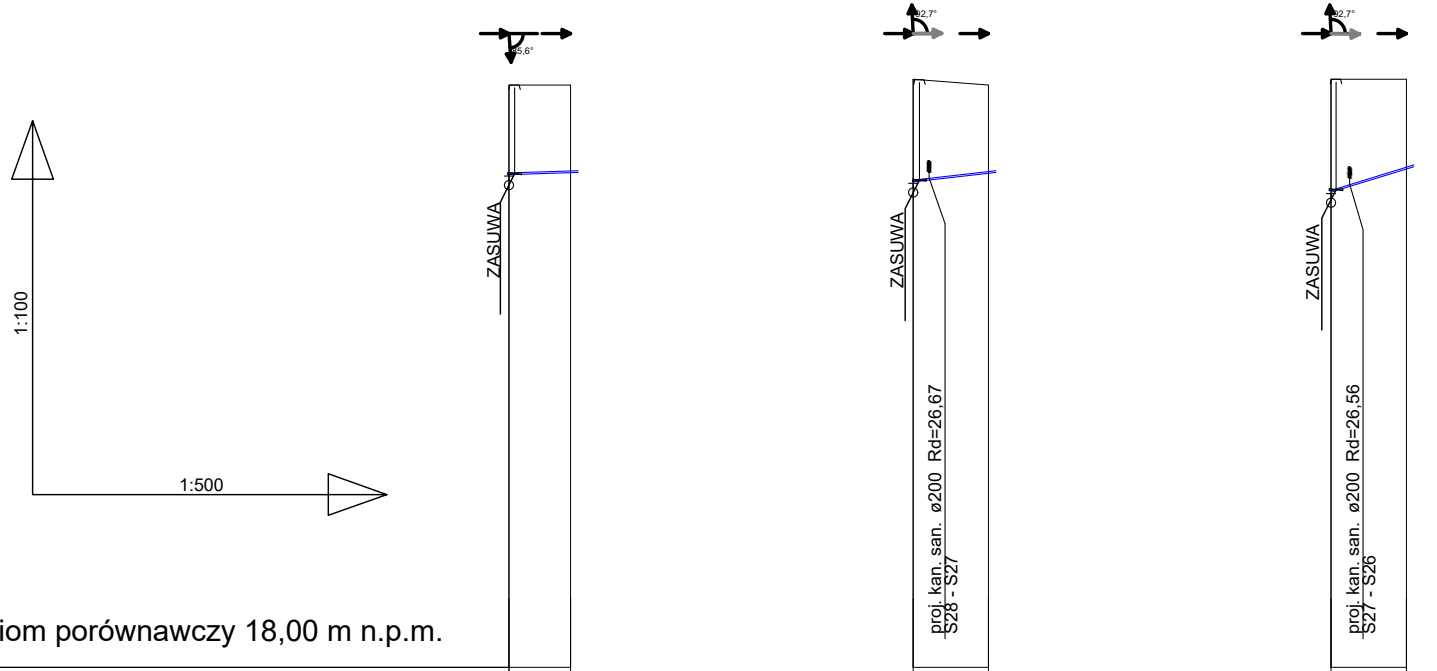

1:100
1:500
5,6°
92,7°
92,7°
ZASUWA
ZASUWA
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,67
S28 - S27
proj. kan. san. ø200 Rd=26,56
S27 - S26

Poziom porównawczy 18,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	28,20	28,20	28,30	28,20	28,30	28,30
Rzędna terenu istniejącego	28,20	28,20	28,30	28,20	28,30	28,30
Rzędna osi rurociągu [m]	26,64	26,68	26,52	26,68	26,34	26,78
Zagłębienie osi rurociągu	1,55	1,52	1,78	1,52	1,96	1,52
Odległości [m]	5,4		6,6		6,6	
Średnice, materiał Spadek	PE100_SDR17_zw 32×2,0 7,2 ‰		PE100_SDR17_zw 32×2,0 25,0 ‰		PE100_SDR17_zw 32×2,0 67,7 ‰	
Długość trasy [m]	0,0	5,4	0,0	6,6	0,0	6,6
	0,0		0,0		0,0	
	W47	W48	W44	W50	W43	W51



86,8°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,39
S26 - S25
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,80
28,60
28,50
28,60
28,50
27,05
26,98
1,55
1,52
9,0
6,8 ‰
32×2,0
PE100_SDR17_zw
0,0
9,0
0,0
W41
W52



90,8°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,27
S25 - S24
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,80
28,50
28,50
28,50
28,50
26,95
26,98
1,55
1,52
8,9
PE100_SDR17_zw
32×2,0
4,4 ‰
0,0
8,9
0,0
W40
W53



90,9°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,16
S24 - S23
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,80
28,45
28,50
28,45
28,50
26,89
26,98
1,55
1,52
8,4
PE100_SDR17_zw
32×2,0
10,6 ‰
0,0
8,4
0,0
W38
W54



88,6°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,02
S23 - S22
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,50
28,20
28,20
28,20
28,20
26,64
26,68
1,55
1,52
8,6
PE100_SDR17_zw
32×2,0
4,5 ‰
0,0
8,6
0,0
W37
W55



91,5°
ZASUWA
28,30
28,30
28,55
28,55
26,75
26,78
1,55
1,52
1,9
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,9
20,3 ‰
0,0
0,0
W34
W36



90,0°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=25,69
S17 - S16
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
6,3
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,2 ‰
0,0
6,3
0,0
W30
W56



88,6°
ZASUWA
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
1,6
PE100_SDR17_zw
32×2,0
23,7 ‰
1,6
0,0
0,0
W29
W57



87,9°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=25,49
S16 - S15
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
6,1
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,4 ‰
0,0
6,1
0,0
W27
W58



86,3°
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,20
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
1,8
PE100_SDR17_zw
32×2,0
21,1 ‰
1,8
0,0
0,0
W26
W59



86,3°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=25,29
S15 - S14
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
6,5
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,0 ‰
0,0
6,5
0,0
W25
W60



86,4°
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,20
27,90
27,90
27,90
27,90
26,34
26,38
1,55
1,52
1,3
PE100_SDR17_zw
32×2,0
28,9 ‰
1,3
0,0
0,0
W24
W61



91,4°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=24,99
S13 - S12
27,70
27,70
27,70
27,70
26,14
26,18
1,55
1,52
6,5
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,0 ‰
0,0
6,5
0,0
W21
W64

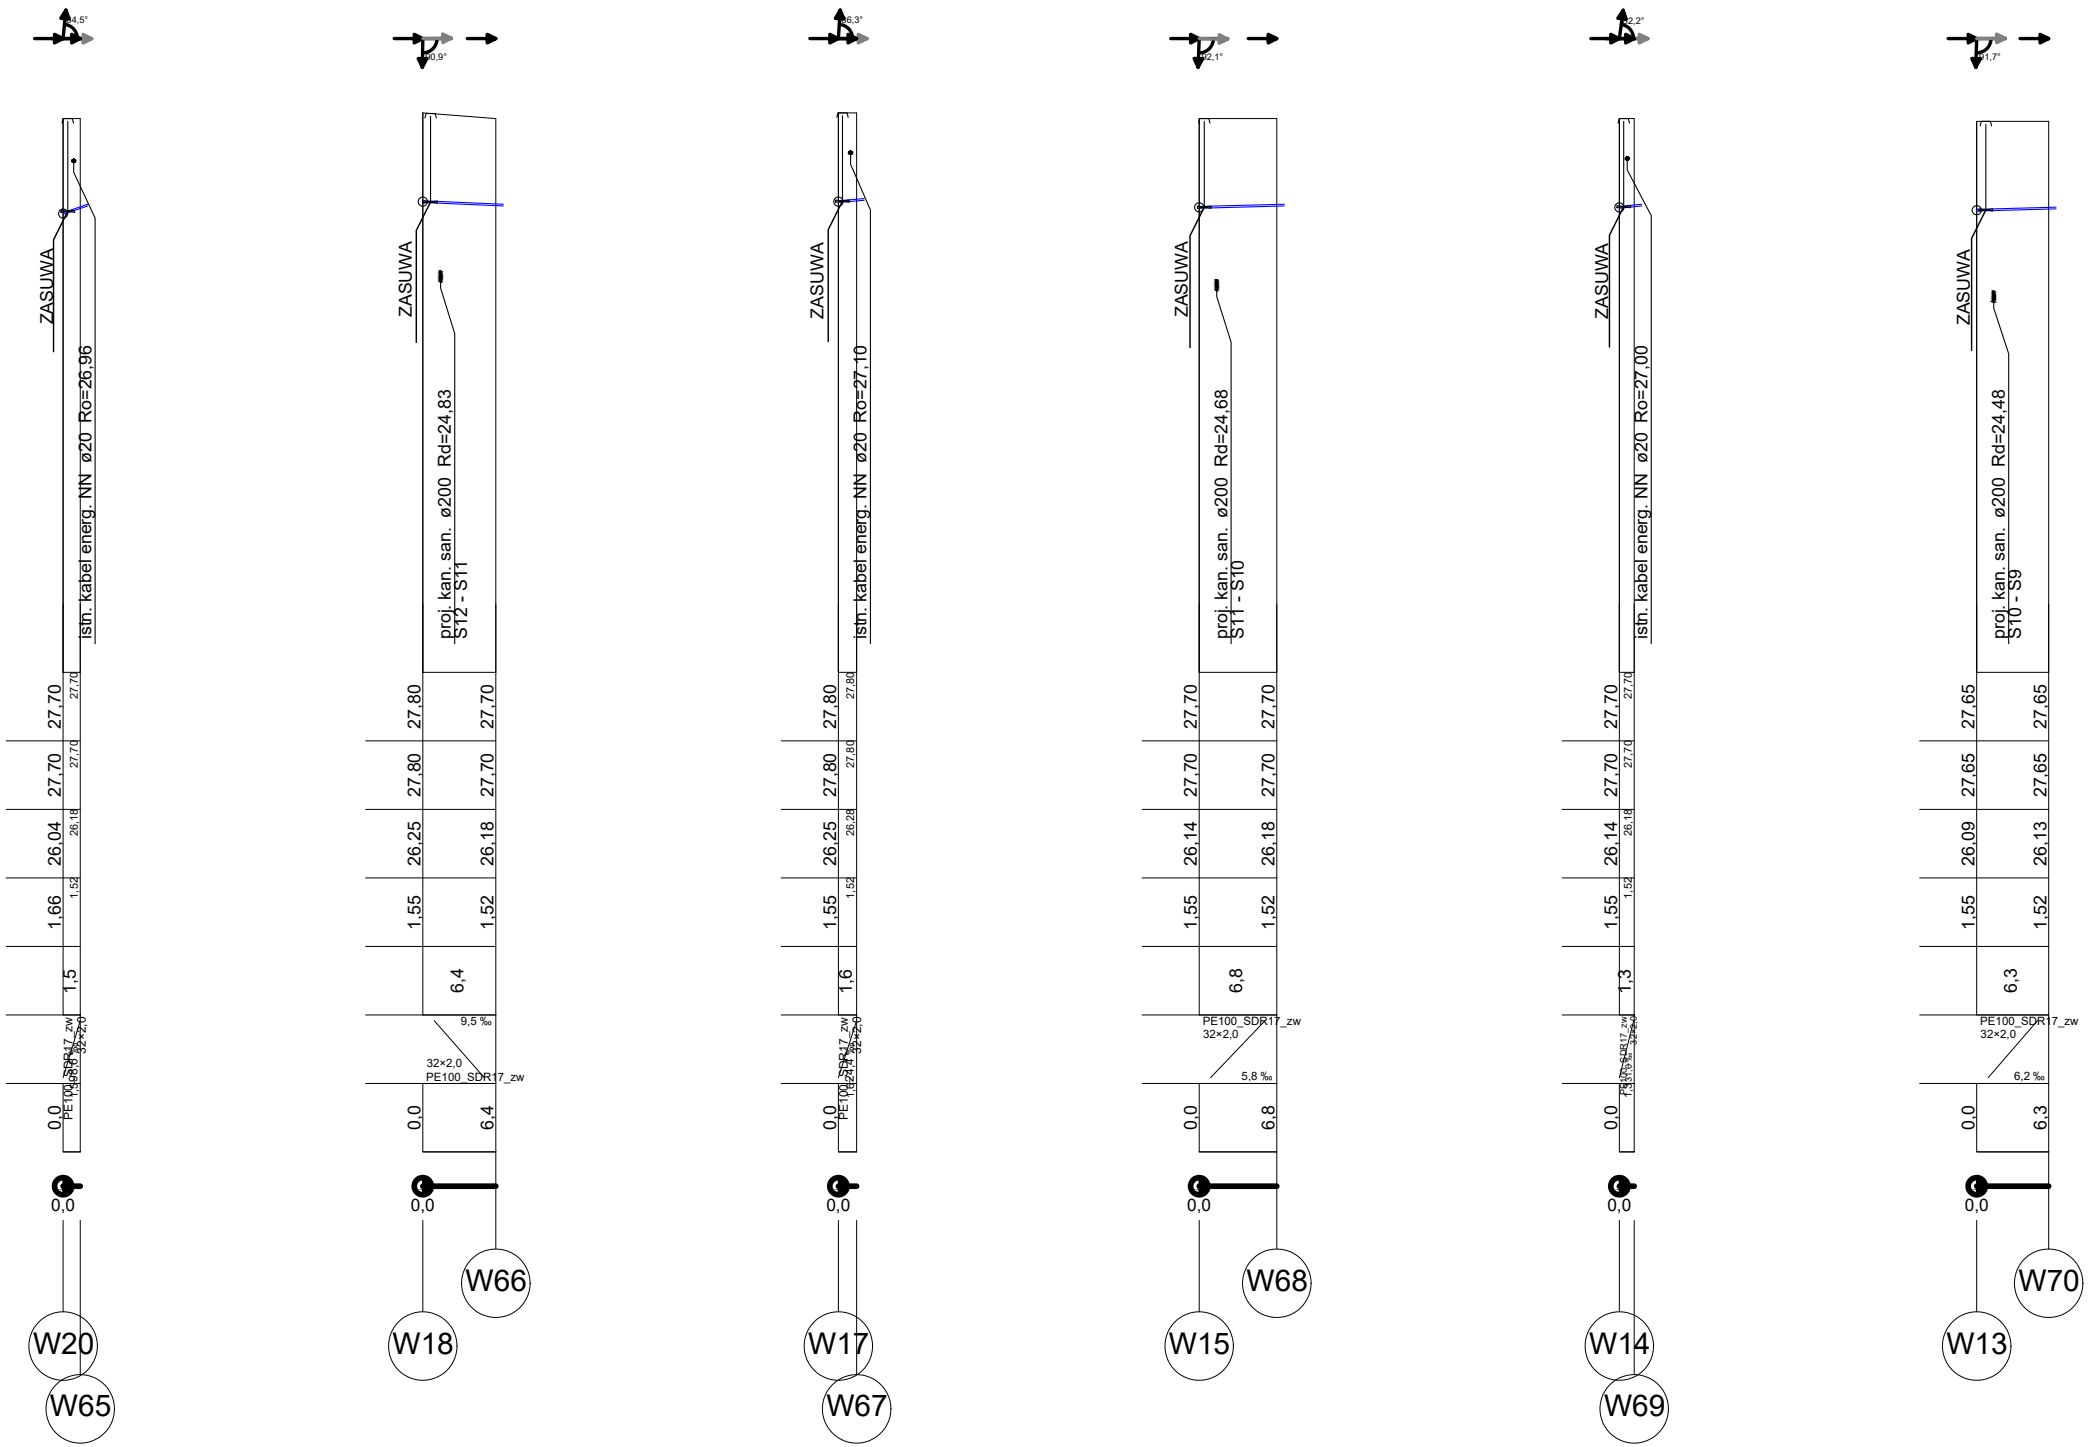
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=26,96
27,70
27,70
26,04
1,66
1,5
0,0
PE100_SDR17_zw
32×2,0
0,0
W20
W65
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=24,83
S12 - S11
27,80
27,70
27,80
27,70
26,25
26,18
1,55
1,52
6,4
9,5 ‰
32×2,0
PE100_SDR17_zw
0,0
6,4
0,0
W18
W66
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,10
27,80
27,80
26,25
26,28
1,55
1,52
1,6
PE100_SDR17_zw
32×2,0
0,0
W17
W67
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=24,68
S11 - S10
27,70
27,70
27,70
27,70
26,14
26,18
1,55
1,52
6,8
PE100_SDR17_zw
32×2,0
5,8 ‰
0,0
6,8
0,0
W15
W68
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,00
27,70
27,70
26,14
26,18
1,55
1,52
1,3
0,0
W14
W69
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=24,48
S10 - S9
27,65
27,65
27,65
27,65
26,09
26,13
1,55
1,52
6,3
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,2 ‰
0,0
6,3
0,0
W13
W70

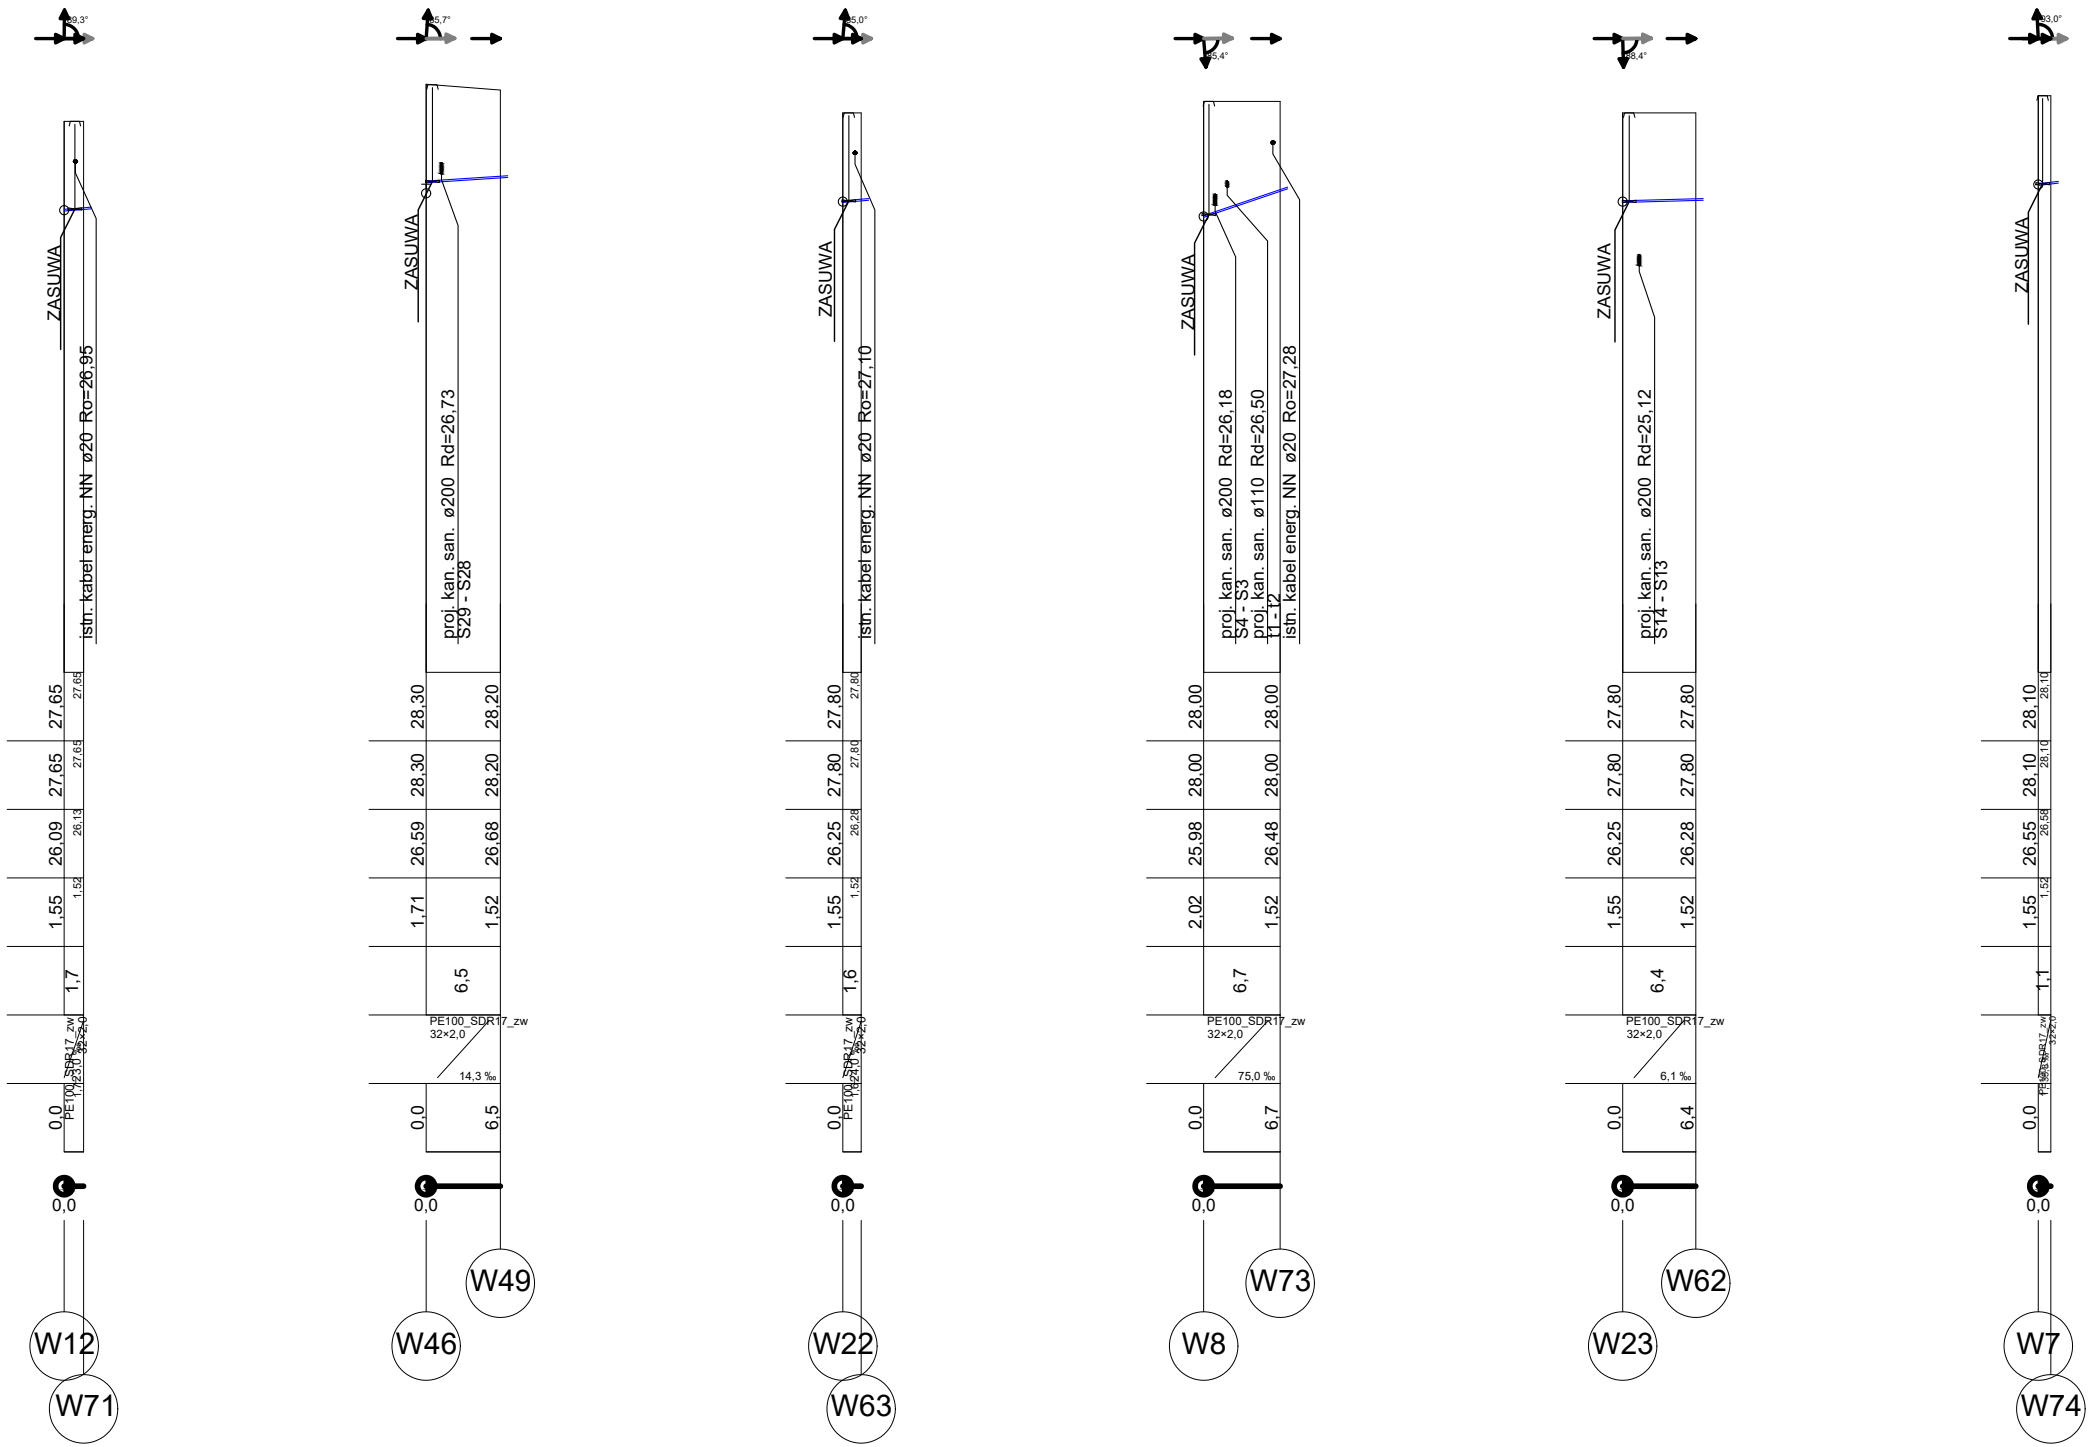
89,3°
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=26,95
27,65
27,65
26,09
26,13
1,55
1,52
1,7
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,7/23,0 ‰
0,0
0,0
W12
W71
85,7°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,73
S29 - S28
28,30
28,20
28,30
28,20
26,59
26,68
1,71
1,52
6,5
PE100_SDR17_zw
32×2,0
14,3 ‰
0,0
6,5
0,0
W46
W49
85,0°
ZASUWA
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,10
27,80
27,80
27,80
27,80
26,25
26,28
1,55
1,52
1,6
PE100_SDR17_zw
32×2,0
1,6/24,0 ‰
0,0
0,0
W22
W63
95,4°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=26,18
S4 - S3
proj. kan. san. ø110 Rd=26,50
I1 - I2
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=27,28
28,00
28,00
28,00
28,00
25,98
26,48
2,02
1,52
6,7
PE100_SDR17_zw
32×2,0
75,0 ‰
0,0
6,7
0,0
W8
W73
98,4°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=25,12
S14 - S13
27,80
27,80
27,80
27,80
26,25
26,28
1,55
1,52
6,4
PE100_SDR17_zw
32×2,0
6,1 ‰
0,0
6,4
0,0
W23
W62
93,0°
ZASUWA
28,10
28,10
28,10
28,10
26,55
26,58
1,55
1,52
1,1
PE100_SDR17_zw
32×2,0
0,0
0,0
W7
W74


2,3°
ZASUWA
proj. kan. san. ø200 Rd=24,24
S9 - S8
27,75
27,70
27,75
27,70
26,20
26,18
1,55
1,52
6,2
1,8 ‰
32×2,0
PE100_SDR17_zw
0,0
6,2
0,0
W72
W11

"MEDIUM" MOCZULSKI JAN Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Zuchów 37 tel.601-764255, e-mail :medium@moczulski.com.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

	imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis
Kierownik proj :	-			
Projektował :	mgr inż. JAN MOCZULSKI	LUKG/0004/PWOS/04 w spec. sanit.	10-08-2020	
Opracował :				
Opracował :	-			
Kreślił :	-			
Sprawdził :	mgr inż. PAWEŁ MOCZULSKI	WKP/0388/POOS/18 w spec. instalacyjnej	10-08-2020	

zamierzenie inwestycyjne :
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIECZEJ ,KANALIZACJI SANITARNEJ
UL.CEGLANA GÓRA
DZ.NR 156/4,160/49,160/50,150/8,150/1 OBRĘB 1 SKWIERZYNA

adres :
UL.CEGLANA GÓRA
SKWIERZYNA

obiekt :
SIEĆ WODOCIAGOWA

projekt nr : -
faza : PB
branża : PB-PS
data i miejsce opracowania : GORZÓW WLKP.

treść rysunku : PROFIL PODŁUŻNY WODOCIAGU PRZYŁĄCZY WODOCIĄGU
skala : 1:500 1:100
rysunek nr : PS-3